

POOL  
DUINO



USER

PASSWORD



POOL  
DUINO



USER

PASSWORD



POOL  
DUINO



USER

PASSWORD



Usuario o contraseña incorrectos.

POOL  
DUINO



Sergio **León**

PASSWORD



INICIAR SESIÓN CON OTRA CUENTA



SISTEMA ACTIVO

 ACTUALIZAR

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN A LAS 13:20:16

pH

7,31

ORP

613

Modo

MAN

Te

23,5

Ta

19,3

Bomba  
Filtración

OFF

Bomba  
Dosificación

OFF

Sobrante  
Solar

OFF





SISTEMA INACTIVO

No ha recibido ninguna señal desde el 17/04/2014 a las 16:34:10

 ACTUALIZAR

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN A LAS 13:20:16

pH

7,31

ORP

613

Modo

MAN

Te

23,5

Ta

19,3

Bomba  
Filtración

OFF

Bomba  
Dosificación


OFF

Sobrante  
Solar

OFF



PH  
7,34

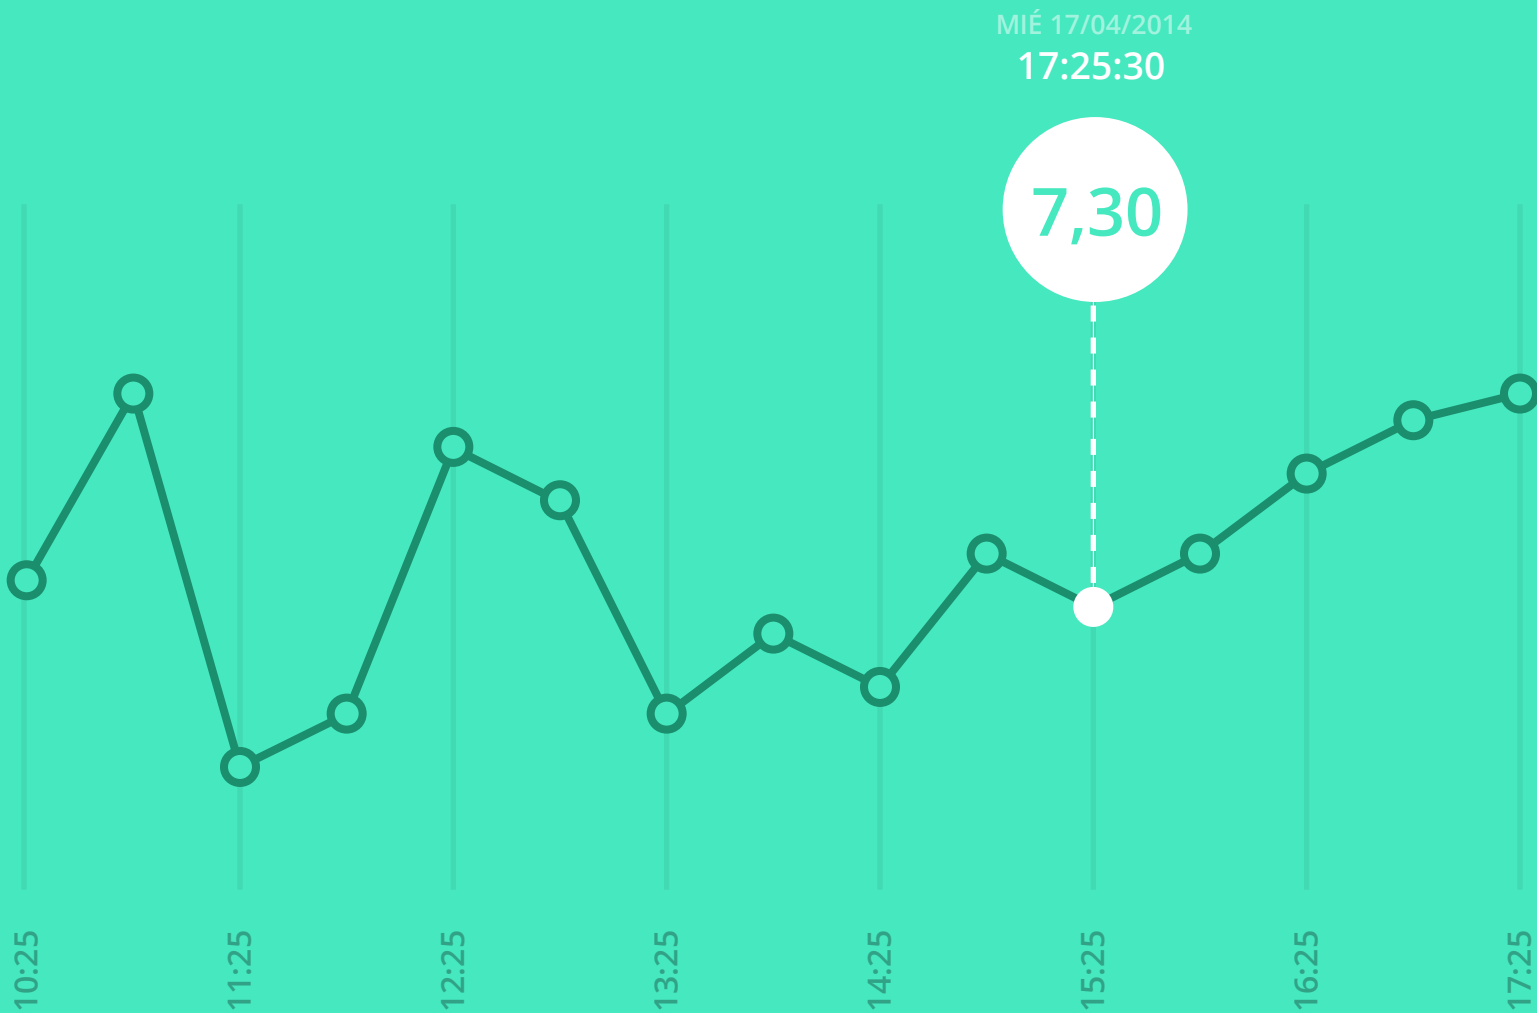

30  
MIN

1  
HORA

3  
HORA

6  
HORA

12  
HORA

1  
DIA

2  
DIA

1  
SEM



INTERVALO PERSONALIZADO



MÍNIMO

VALOR MEDIO

MÁXIMO



7,12

7,61

7,94



DASHBOARD



ACCIONES



NOTIFICACIONES



PH  
7,34

MIÉ 17/04/2014  
17:25:30



DEFINIR INTERVALO

INICIO

14/04/2014

17:00

FIN

16/04/2014

12:00

CANCELAR

GUARDAR



MÍNIMO

VALOR MEDIO

MÁXIMO



7,12

7,61

7,94







APAGAR

Apaga el sistema.

MODO MANUAL

Cambia el sistema a modo manual.

MODO AUTOMÁTICO

Cambia el sistema a modo automático.

DOSIFICAR CLORO

Dosifica cloro durante el tiempo especificado.


CONFIGURAR WEBPOST

Configurar el tiempo de envío

CONFIGURAR PERIODO DE FILTRACIÓN

Configure el inicio del periodo de filtración





## APAGAR

Apaga el sistema.

## MODO MANUAL



### ACCIÓN

#### Dosificar cloro

Dosifica cloro durante el tiempo especificado.

#### PARÁMETROS

SEGUNDOS

CANCELAR



EJECUTAR

## CONFIGURAR WEBPOST

Configurar el tiempo de envío

## CONFIGURAR PERIODO DE FILTRACIÓN

Configure el inicio del periodo de filtración





ALARMA AUTOMÁTICA - PH: 6,13



El canal PH ha recibido el valor 6,13 que se encuentra por debajo del umbral definido (7,10).

Sábado, 12 abril 2014 - 17:53

ALARMA AUTOMÁTICA - PH: 6,13



El canal PH ha recibido el valor 6,13 que se encuentra por debajo del umbral definido (7,10).

Sábado, 12 abril 2014 - 17:53

ALARMA AUTOMÁTICA - PH: 6,13



El canal PH ha recibido el valor 6,13 que se encuentra por debajo del umbral definido (7,10).

Sábado, 12 abril 2014 - 17:53

ALARMA AUTOMÁTICA - PH: 6,13



El canal PH ha recibido el valor 6,13 que se encuentra por debajo del umbral definido (7,10).

Sábado, 12 abril 2014 - 17:53

ALARMA AUTOMÁTICA - PH: 6,13



El canal PH ha recibido el valor 6,13 que se encuentra por debajo del umbral definido (7,10).

Sábado, 12 abril 2014 - 17:53



VER NOTIFICACIONES 

BLOQUEAR SESIÓN 

CERRAR SESIÓN 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN A LAS 13:20:16

<div>pH</div> <div>7,31</div>	<div>ORP</div> <div>613</div>	<div>Modo</div> <div>MAN</div>
<div>Te</div> <div>23,5</div>	<div>Ta</div> <div>19,3</div>	<div>Bomba Filtración</div> <div>OFF</div>
<div>Bomba Dosificación</div> <div>OFF</div>	<div>Sobrante Solar</div> <div>OFF</div>	